

## VÁLVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL

### MODELO D-43 DE 2", 3", 4", 6", 8"

Este documento describe paso por paso los procedimientos de instalación, operación y mantenimiento de la válvula ventosa trifuncional D-43 de A.R.I.

En la válvula de aire D-43 se combinan las características de una ventosa automática con las de una válvula de aire y vacío. El componente de purga de aire está diseñado para liberar automáticamente a la atmósfera las pequeñas bolsas de aire que se van acumulando a lo largo de la tubería cuando el sistema está lleno y presurizado. El componente de aire y vacío ha sido diseñado para descargar o admitir automáticamente grandes volúmenes de aire, durante el llenado o el vaciado de la tubería. La válvula se abrirá para aliviar las presiones negativas siempre que se produzca una separación de la columna de agua.



## ÍNDICE

<b>1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....</b>	<b>4</b>
Instrucciones de seguridad - Generalidades.....	4
Instrucciones de seguridad - Manejo.....	4
Instrucciones de seguridad - Puesta en marcha y operación .....	5
Instrucciones de seguridad - Mantenimiento.....	5
Instrucciones de seguridad - Antes de reanudar la operación habitual .....	5
!Unexpected End of Formula	
.2.1 Recomendaciones para la instalación.....	6
2.2. Convenciones y mediciones .....	7
2.3. Instrucciones de instalación.....	8
2.4. Instrucciones para la salida de descarga.....	8
<b>3. OPERACIÓN.....</b>	<b>9</b>
<b>4. MANTENIMIENTO PERIÓDICO.....</b>	<b>10</b>
4.1. Preparación .....	10
4.2. Mantenimiento de la válvula de aire (modelo de 2").....	11
4.3. LISTA Y DIBUJO DE PIEZAS Y MATERIALES – D-43 de 2" Plástico .....	12
4.4. Mantenimiento de la válvula de aire (modelo de 3").....	13
4.5. LISTA Y DIBUJO DE PIEZAS Y MATERIALES – D-43 de 3" Plástico" .....	14
4.6. Mantenimiento de la válvula de aire (modelos de 4", 6", 8") .....	15
4.7. LISTA Y DIBUJO DE PIEZAS Y MATERIALES – D-43 DE 4" Y 6" PLÁSTICO.....	16
4.8. LISTA Y DIBUJO DE PIEZAS Y MATERIALES – D-43 DE 8" .....	17
<b>5. DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS.....</b>	<b>18</b>
<b>6. GARANTÍA LIMITADA DE A.R.I.....</b>	<b>19</b>

### Declinación de responsabilidad

Este documento es un Manual de instalación, operación y mantenimiento (IOM) para productos de A.R.I. Flow Control Accessories Ltd. (A.R.I.). Contiene información restringida, privilegiada, de propiedad exclusiva y confidencial, destinada únicamente al uso por parte de técnicos autorizados de A.R.I. Si no es usted un técnico autorizado no deberá realizar ninguna operación basada en el presente documento, salvo previa autorización de A.R.I. por escrito.

A.R.I. ha invertido todo esfuerzo posible para asegurar la precisión de los datos de este documento; A.R.I. declina asumir responsabilidad alguna por los errores u omisiones en que podría haberse incurrido.

Todos los procedimientos, dibujos, ilustraciones y cualquier otra información proporcionados por este documento se presentan solo a título informativo; podrían ser modificados, retirados o cambiados sin previa aprobación por escrito de A.R.I. A.R.I. no asume ningún compromiso de actualizar o de mantener la información contenida en este documento al día, y se reserva el derecho de introducir mejoras, alteraciones y modificaciones al documento o a los productos que en él se describen, en cualquier momento y sin aviso previo al respecto. Nada de lo expresado en esta Declinación de responsabilidad deroga de ninguna manera el carácter confidencial de cualquier documento incluido aquí, inclusive y para despejar toda duda, cualquier error en que pudiera haberse incurrido. Ninguno de los procedimientos que se presentan en esta Declinación de responsabilidad y en cualquier documento aquí incluido podrá ser utilizado de forma alguna o por cualquier medio sin previo consentimiento por escrito de A.R.I. Si ha recibido esta Declinación de responsabilidad o cualquier documento aquí incluido por error, o si esta Declinación de responsabilidad o cualquier documento aquí incluido no han sido destinados a usted, notifíquelo por favor inmediatamente a A.R.I. por escrito.

A.R.I. presupone que todos los usuarios comprenden los riesgos referentes a esta Declinación de responsabilidad o a cualquier documento aquí incluido.

A.R.I. no acepta ni asume ninguna responsabilidad en casos debidos al acceso o a actos basados en esta Declinación de responsabilidad o en cualquier documento aquí incluido, inclusive y sin limitación, enlaces, procedimientos o materiales.

A.R.I. A.R.I. NO asumirá responsabilidad alguna por ningún costo, ya sea directo o indirecto, ocasionado inclusive por la pérdida de ingresos o de beneficios o de reputación comercial, procedimientos judiciales o daños y perjuicios de cualquier tipo, incluidos los daños accidentales, daños a los equipos o lesiones corporales, relacionados o resultantes de cualquiera de los siguientes eventos:

- El producto no se ha instalado debidamente ni se ha mantenido en estricto cumplimiento de las Instrucciones específicas o de cualquier otro manual de instalación y operación proporcionados por A.R.I. para el producto en cuestión o de los reglamentos y códigos aplicables;
- Personal no autorizado por A.R.I. ha llevado a cabo reparaciones en los productos
- Se han realizado operaciones de mantenimiento o reparaciones utilizando piezas o componentes distintos de los especificados por A.R.I. y en su estado original.
- Se ha hecho funcionar a los productos de manera que no coincide con los procedimientos descritos en los manuales proporcionados por A.R.I., o sin atenerse a las medidas de precaución y advertencias publicadas en el manual del producto.
- Almacenamiento inadecuado, condiciones en el lugar de trabajo y ambientales que no cumplen lo indicado en el Manual del producto.
- Incendios, terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, catástrofes naturales, fuerza mayor y casos fortuitos.

A.R.I. no garantiza y niega por la presente haber asumido cualquier tipo de garantía, explícita o implícita, de que el producto funcionará adecuadamente en entornos o aplicaciones distintos de aquellos para los cuales ha sido diseñado, y no ofrece ninguna garantía ni representación, ya sean explícitas o implícitas, con respecto a la calidad, el rendimiento, la comerciabilidad o la adecuación a cualquier otra finalidad.

Salvo en lo que aquí se expresa y en la medida que lo permita la Ley, A.R.I. no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios directos, especiales, indirectos o emergentes que resultaran de cualquier infracción a lo antes mencionado o de conformidad con cualquier otra teoría jurídica.

Este documento no reemplaza a ningún dibujo, procedimiento o información certificados y proporcionados por A.R.I. con referencia a clientes, instalaciones o proyectos específicos. Reservados todos los derechos.

## 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### Instrucciones de seguridad - Generalidades

1. Los productos de A.R.I. funcionan siempre como componentes de sistemas mayores. Es esencial que los planificadores, instaladores y operadores del sistema, así como el personal de mantenimiento, actúen en pleno cumplimiento de todas las normas de seguridad industrial pertinentes.
2. La instalación, la operación y el mantenimiento del producto estarán únicamente a cargo de trabajadores, técnicos y contratistas debidamente calificados que apliquen solamente procedimientos adecuados de ingeniería y se atengan a todas las instrucciones convencionales de seguridad a fin de minimizar los riesgos o peligros a la integridad de los trabajadores, el público o la propiedad en los alrededores, de conformidad con todas las normas locales vigentes y pertinentes.
3. Se adoptarán medidas extraordinarias de seguridad con el empleo de líquidos calientes o peligrosos, o en aplicaciones de riesgo ambiental a fin de prevenir lesiones, así como daños y perjuicios a la propiedad pública o privada.
4. Todas las personas que instalen, manejen o manipulen los productos, inclusive todo el personal del sitio, deberán respetar en todo momento las instrucciones de seguridad e higiene en el trabajo haciendo uso de cascos, gafas protectoras, guantes y toda indumentaria especificada en las normas y los reglamentos locales.
5. Solo operarios calificados utilizarán únicamente las herramientas y equipos estándar apropiados en la instalación, operación y mantenimiento del producto.
6. Deben leerse con atención las instrucciones de seguridad, instalación y operación antes de llevar a cabo cualquier operación de instalación, operación, mantenimiento o de otro tipo en el producto.
7. Atención:
  - Podrían producirse escapes de líquidos o gases bajo presión sin previo aviso. Es preciso cerciorarse de que la abertura de salida del producto no esté colocada en dirección a elementos eléctricos (como bombas) o personas.
  - La descarga de líquidos o gases bajo presión puede generar altos niveles de ruido. Es preciso tenerlo en cuenta al instalar el producto en áreas sensibles al ruido.
8. Las válvulas deben abrirse y cerrarse siempre lenta y gradualmente.
9. Debe tenerse en cuenta que la presión máxima de trabajo indicada en la tabla de especificaciones del producto no incluye las variaciones de presión provocadas por golpes de ariete y ondas de presión. El producto se utilizará únicamente de conformidad con las presiones nominales especificadas.
10. El producto se utilizará únicamente conforme a la finalidad para la que ha sido desarrollado por A.R.I. Cualquier uso indebido del producto podría provocar daños y afectar la cobertura de la garantía. Se recomienda consultar con A.R.I. antes de utilizar el producto de forma no habitual y no introducir ningún cambio o modificación sin previo consentimiento por escrito otorgado por A.R.I. a su entera discreción.
11. Debe tenerse en debida cuenta que A.R.I. NO asume ninguna responsabilidad respecto de daños, perjuicios y gastos causados a cualquier persona o bienes salvo que el producto haya sido correctamente instalado y mantenido en estricto cumplimiento de las instrucciones específicas de mantenimiento o de cualquier otro manual de instalación y operación proporcionados por A.R.I. para el producto en cuestión o de los reglamentos y códigos aplicables.

### Instrucciones de seguridad - Manejo

1. El manejo y transporte del producto deben llevarse a cabo de manera segura y estable, conforme a las normas y reglamentos aplicables.
2. El producto debe almacenarse en las cajas y cajones originales en que ha sido entregado. Los embalajes deben mantenerse apartados del suelo, en un recinto limpio y seco.
3. Para levantar y colocar el producto en su sitio se utilizarán solamente equipos elevadores debidamente manipulados por empleados o contratistas autorizados.
4. Antes de proceder a la instalación, es preciso cerciorarse de que el producto no haya sufrido daños en el transporte.

### Instrucciones de seguridad - Instalación

1. El producto se instalará conforme a las instrucciones detalladas de instalación proporcionadas por A.R.I. y a la descripción que se presenta en este manual.
2. El usuario deberá instalar una llave o válvula de corte manual debajo de la abertura de entrada del producto.
3. En todos los sitios de instalación, el usuario debe permitir una buena visibilidad y cerciorarse de que el trabajo y los equipos que se utilizan cumplen las normas locales vigentes y relevantes. En entornos peligrosos deben adoptarse

medidas extraordinarias de protección y seguridad.

4. Durante la puesta en marcha y antes de hacer funcionar el producto por primera vez, deben examinarse y reajustarse los tornillos que conectan el producto a la tubería.

### Instrucciones de seguridad - Puesta en marcha y operación

1. Deben leerse con atención las instrucciones de operación antes de intentar la utilización del producto.
2. Es imperativo observar las etiquetas de seguridad adheridas al producto y abstenerse de llevar a cabo cualquier operación que contradiga las instrucciones allí proporcionadas.
3. Para obtener óptimos resultados y una operación sin tropiezos del producto, es absolutamente esencial que los procedimientos de arranque y primera operación se lleven a cabo exactamente como se describen en este manual.
4. Donde se requiera un procedimiento formal de puesta en marcha, el mismo será ejecutado por un técnico autorizado de A.R.I. antes de la primera operación del producto.

### Instrucciones de seguridad - Mantenimiento

Antes de proceder a cualquier operación de mantenimiento o fuera de lo habitual, es preciso leer lo siguiente:

1. Las operaciones de mantenimiento del producto estarán únicamente a cargo de técnicos debidamente calificados.
2. Es preciso conocer el tipo exacto de fluido en el sistema y actuar según corresponda y en cumplimiento de todas las normas y regulaciones establecidas para ese tipo de fluido.
3. Antes de desconectar el producto del sistema y de descargar la presión residual **NO** se debe:
  - aflojar o retirar los tornillos del producto;
  - quitar ninguna tapa de protección;
  - abrir ninguna abertura de servicio.
4. Antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento o no habitual, es preciso cerrar la llave o válvula de corte y descargar la presión residual:
  - A. En las ventosas con salida de descarga de presión se debe abrir lentamente el tapón de descarga de presión o la válvula de bola y comprobar la salida de toda la presión. ¡Tener en cuenta que algunas válvulas de purga de aire, especialmente los modelos destinados a aguas residuales, podrían contener un volumen significativo de gas comprimido con acumulación de energía!
  - B. En las ventosas sin salida de descarga de presión se deben desatornillar lentamente los tornillos de la brida hasta descargar toda la presión de la válvula.
5. Es preciso cerciorarse de que no haya líquido en la válvula antes de iniciar la operación de mantenimiento.
6. El producto se retirará de la tubería solo después de haber comprobado la descarga de la presión interna.
7. Deben colocarse señales de advertencia alrededor del área de trabajo, según lo requieran las normas y procedimientos locales.
8. Es necesario inspeccionar las etiquetas de seguridad del producto y reemplazar cualquier etiqueta que se haya dañado o descolorado.
9. La limpieza manual del producto o de sus componentes con agua a alta presión o con vapor debe llevarse a cabo de conformidad con las instrucciones de limpieza específicas, así como con las normas y regulaciones locales, sin poner en peligro al operario ni al entorno.
10. La limpieza manual del producto o de sus componentes con ácido u otros agentes químicos debe llevarse a cabo de conformidad con las instrucciones de limpieza específicas, así como con las instrucciones de seguridad pertinentes a la sustancia en cuestión y proporcionadas por el proveedor, y conforme a las normas y regulaciones locales, sin poner en peligro al operario ni al entorno.
11. Si es preciso desinfectar un producto destinado a sistemas de agua potable, la operación debe efectuarse conforme a las normas y regulaciones de las autoridades locales antes de poner al producto en condición de servicio.

### Instrucciones de seguridad - Antes de reanudar la operación habitual

1. Se volverán a colocar las tapas o mecanismos de protección retirados durante las operaciones de servicio o mantenimiento.
2. Es preciso comprobar que todas las herramientas, escaleras, equipos elevadores, etc. que se hayan utilizado en los procedimientos de mantenimiento hayan sido retirados del área y colocados en depósito.
3. Deben eliminarse todos los residuos de grasas y lubricantes para evitar resbalones.
4. Para reanudar la operación habitual del producto se observarán las instrucciones de Primera puesta en marcha que se detallan en el Manual del usuario.


## 2. INSTALACIÓN

Importante: Antes de realizar cualquier tipo de trabajo con la ventosa es preciso cerciorarse de que todo el personal del sitio se haya familiarizado con las instrucciones de seguridad y con las instrucciones generales y locales pertinentes, así como con las regulaciones de trabajo.

### 2.1. Recomendaciones para la instalación



Ventosa única sobre llave de cierre a 45° de la salida de la ventosa

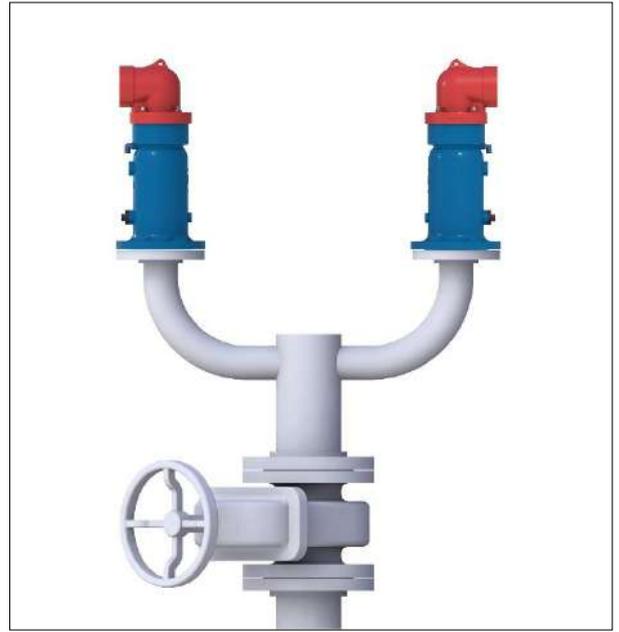

Dos ventosas sobre una llave de cierre compartida. Las salidas de las ventosas se dirigen hacia fuera y la llave de cierre a 45° de las salidas de las ventosas



Dos ventosas sobre una trampa de aire con llaves de cierre separadas. Las salidas de las ventosas se dirigen hacia fuera y las llaves de cierre a 45° de las salidas de las ventosas



#### Instalaciones subterráneas

- Las instalaciones subterráneas requieren un tubo de purga desde la boca de acceso
- Se recomienda utilizar una instalación angular a fin de soslayar cualquier obstáculo situado directamente arriba de la tubería.

## 2.2. Convenciones y mediciones


En este párrafo se presentan y explican los términos y mediciones que se utilizarán en el proceso de instalación.

D = Diámetro de la tubería

d = diámetro del tubo vertical

H = Altura del tubo vertical sobre la tubería  
(medida desde el tope de la tubería)

- En tuberías de hasta 12" (300mm) de diámetro (D), el diámetro de la trampa de aire (d) debe ser igual al diámetro de la tubería.
- En tuberías más grandes, de hasta 60" (1500mm) de diámetro (D), el diámetro de la trampa de aire (d) debe ser igual al 60% del diámetro de la tubería.
- En tuberías de más de 60" (1500mm) de diámetro (D), el diámetro de la trampa de aire (d) debe ser igual al 35% del diámetro de la tubería.
- La longitud de la trampa de aire (H) debe permitir un acceso fácil a la válvula de aire desde abajo y ser como mínimo 6" (150mm).

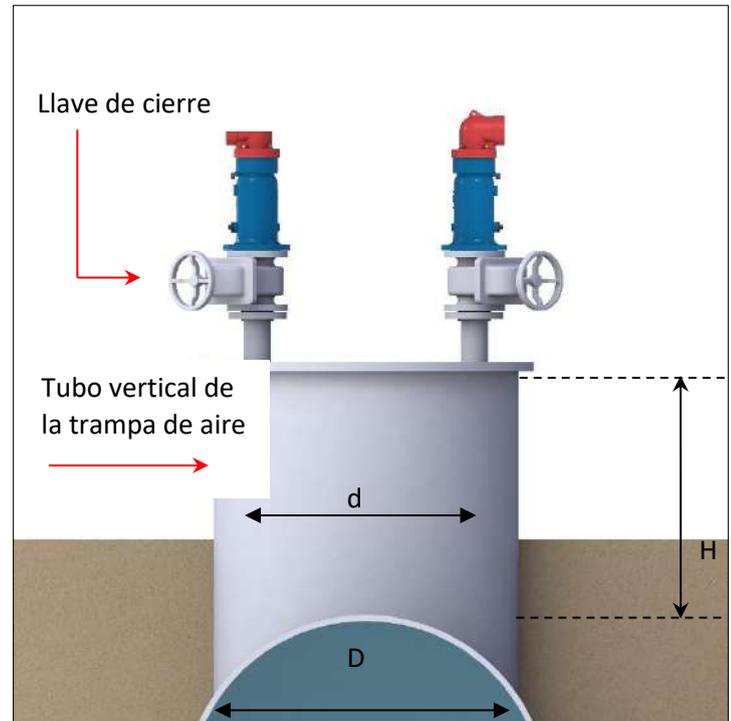

### 2.3. Instrucciones de instalación

1. Lavar el sistema antes de instalar la ventosa a fin de evitar la penetración de impurezas u objetos extraños en la misma.
2. Extraer con cuidado la ventosa de su embalaje. Colocar cuidadosamente todas las ventosas sobre una superficie sólida y nivelada teniendo cuidado de que no se caigan.
3. Las ventosas equipadas con anillas de izamiento deben levantarse y trasladarse utilizando únicamente las anillas.
4. Debajo de la ventosa se instalará una llave de cierre, conectada mediante un tubo vertical al tope de la tubería.
5. La ventosa debe montarse cuidadosamente sobre las arandelas de goma de la llave de cierre.
6. Introducir arandelas para cada uno de los tornillos y tuercas que conectan la brida de la ventosa a la brida de la llave de cierre.
7. Ajustar los tornillos y tuercas aplicando el método cruzado.
8. El ajuste de los tornillos y tuercas debe realizarse conforme a la torsión estándar para el tamaño determinado.
9. Para abrir y cerrar todos los tornillos de la ventosa (incluidos los de la brida) se utilizará una llave de estrella.

### 2.4. Instrucciones para la salida de descarga

1. Se recomienda dejar la salida de descarga completamente abierta y sin obstáculos:
2. Se evitará colocar la abertura de la salida de descarga en dirección a los trabajadores, transeúntes o animales.
3. Se evitará colocar la abertura de la salida de descarga en dirección a equipos vulnerables y susceptibles de dañarse, tales como dispositivos eléctricos, estructuras inestables, etc.

### 3. OPERACIÓN

El componente de aire y vacío tiene un orificio grande para la descarga de grandes caudales de aire durante el llenado del sistema y la admisión de grandes caudales de aire durante el vaciado del sistema y en caso de separación de la columna de agua. El aire a alta velocidad no cierra el flotador; es el agua la que eleva el flotador para cerrar herméticamente la válvula.

El descenso de la presión a un nivel inferior a la presión atmosférica, en cualquier momento de la operación, provoca la admisión de aire al sistema.

La descarga suave y lenta del aire previene las ondas de presión y otros fenómenos perniciosos.

La admisión de aire en respuesta a presiones negativas protege al sistema contra los nefastos efectos del vacío e impide los daños causados por la separación de la columna de agua. La entrada del aire es esencial para vaciar eficazmente el sistema.

El componente automático de purga de aire libera el aire atrapado en el sistema presurizado.

A medida que el sistema se va llenando, la válvula funciona según las siguientes etapas:

1. Libera el aire atrapado en la tubería.
2. El líquido entra en la válvula; el flotador se eleva y empuja a la goma desplegable a la posición de cierre hermético (sellado).
3. El aire atrapado, que se acumula en los puntos elevados y a todo lo largo del sistema, sube a la parte superior de la válvula y a su vez desplaza al líquido en el cuerpo de la válvula.
4. El flotador desciende y abre la goma desplegable de sellado. El orificio de purga de aire se abre y permite la salida del aire acumulado.
5. El líquido entra en la válvula, el flotador se eleva y vuelve a empujar a la goma desplegable a la posición de cierre hermético.

Cuando la presión interna cae por debajo de la presión atmosférica (negativa):

1. Los flotadores bajan inmediatamente para abrir los orificios de purga y de aire y vacío.
2. El aire entra en el sistema.

## 4. MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Debe tenerse en cuenta que el mantenimiento periódico de la válvula de aire es parte integrante del régimen correcto de mantenimiento de la tubería; los procedimientos deben ejecutarse una vez al año como mínimo en función de la calidad y composición del líquido que fluye por el sistema.

**Importante:** Antes de ejecutar cualquier operación en la válvula de aire es preciso comprobar que todo el personal conoce las instrucciones de seguridad enunciadas en el capítulo 1 del documento al igual que los reglamentos, normas e instrucciones de seguridad pertinentes en el nivel local y en general.

### 4.1. Preparación

Para dejar salir la presión

Cerrar la llave de cierre ubicada en el tubo vertical debajo de la válvula de aire.

Opción A:

- Utilizando 2 llaves combinadas, aflojar parcialmente los tornillos que conectan la válvula de aire al tubo vertical. Esperar a que salga toda la presión.

Opción B: – para ventosas con tapón:

- Utilizar una llave de vaso y carraca para aflojar gradualmente el tapón de la abertura de salida de presión, esperar a que salga toda la presión para desatornillar el tapón, quitarlo y drenar la válvula de aire.

## 4.2. Mantenimiento de la válvula de aire (modelo de 2")

Consultar el dibujo de piezas y materiales en la página siguiente.

1. Cerrar la llave de cierre instalada debajo de la ventosa.
2. Desenroscar y retirar la válvula de aire D-43 de 2" de la llave de cierre.
3. Desenroscar la traba del flotador (# 8) de la base del cuerpo de la válvula de aire (#5).
4. Quitar el conjunto de purga de aire ((# 7) deslizándolo hacia fuera del cuerpo de la válvula de aire.
5. Lavar a fondo el conjunto de purga de aire (# 7) con agua corriente limpia.
6. Examinar a simple vista la junta de aire y vacío (# 6) para comprobar la ausencia de grietas y desgarraduras. Quitarla y reemplazarla si es necesario.

Comprobar manualmente el libre movimiento de las ranuras entre el componente superior y el componente inferior del conjunto de purga de aire ((# 7). Limpiar toda obstrucción que pudiera causar interferencias.

7. Desenroscar el codo de descarga (# 1). Lavar a fondo el codo de descarga (# 1) y el cuerpo (# 5) con agua corriente limpia. Examinar a simple vista la junta tórica (# 3) para comprobar la ausencia de grietas y desgarraduras. Quitarla y reemplazarla si es necesario.
8. \*\* Versión Non-Slam únicamente: Desenroscar el componente Non-Slam (# 4) del codo de descarga (# 1) y lavarlo a fondo con agua corriente limpia. Examinar a simple vista la junta tórica (# 2) para comprobar la ausencia de grietas y desgarraduras. Quitarla y reemplazarla si es necesario. Comprobar el libre movimiento de la pieza interna, eliminar partículas e impurezas.
9. Volver a enroscar el codo de descarga (# 1) en el cuerpo (# 5)
10. Deslizar el conjunto de flotador y selladura (# 6 + # 7) dentro del cuerpo de la válvula de aire, con el lado de la junta de aire y vacío primero.
11. Volver a enroscar la traba del flotador (# 8) en la base del cuerpo de la válvula de aire (#5).
12. Abrir lentamente la llave de cierre. En caso de detectarse una fuga o una perturbación en el flotador, cerrar la llave de cierre y volver a abrirla lentamente.

4.3. LISTA Y DIBUJO DE PIEZAS Y MATERIALES – D-43 de 2” Plástico

1	Codo de descarga
2	Junta tórica
3	Junta tórica
4	Componente Non-Slam (Opcional)
5	Cuerpo
6	Junta de aire y vacío
7	Conjunto de purga de aire / aire y vacío
8	Traba del flotador



#### 4.4. Mantenimiento de la válvula de aire (modelo de 3")

Consultar el dibujo de piezas y materiales en la página siguiente.


1. Cerrar la llave de cierre instalada debajo de la ventosa.
2. Quitar manualmente el anillo de sujeción (# 10) de la base del cuerpo de la válvula de aire (# 5).
3. Retirar el asiento del flotador (#9) y el conjunto de purga de aire (# 7+ #8) deslizándolo hacia fuera del cuerpo de la válvula de aire.
4. Lavar a fondo el conjunto de purga de aire (# 8) con agua corriente limpia.
5. Examinar a simple vista la junta de aire y vacío (#7) para comprobar la ausencia de grietas y desgarraduras. Quitarla y reemplazarla si es necesario.

Comprobar manualmente el libre movimiento de las ranuras entre el componente superior y el componente inferior del conjunto de purga de aire ((# 8). Limpiar toda obstrucción que pudiera causar interferencias.

6. Desenroscar manualmente las tuercas de la salida de descarga (# 1.A), quitar la salida de descarga (# 1) y la junta (selladura) (#2) del cuerpo de la válvula de aire. Lavar cuidadosamente la salida de descarga y el cuerpo de la válvula de aire (#5) con agua corriente limpia. Eliminar toda la suciedad de la malla de la salida de descarga.
7. **\*\*Versión Non-Slam únicamente:** lavar a fondo el componente Non-Slam (# 3) con agua corriente limpia, eliminar partículas e impurezas.
8. Colocar la junta (selladura) (#2) y la salida de descarga (#1) sobre las varillas roscadas (# 5A) del cuerpo de la válvula de aire y ajustar manualmente las tuercas (# 1.A).
9. Deslizar el conjunto de purga de aire (#8) hacia dentro del cuerpo de la válvula de aire, con el lado de la junta (#7) primero.
10. Introducir el asiento del flotador (# 9) en el cuerpo de la válvula de aire (#5) y cerrar con el anillo de sujeción (# 10).
11. Lavar el área de la brida de la llave de cierre.
12. Comprobar que la arandela de la brida está intacta y bien colocada.
13. Atornillar la válvula de aire D-43 a la llave de cierre aplicando el método cruzado al ajustar los tornillos y tuercas. El ajuste de los tornillos y tuercas debe realizarse conforme a la torsión estándar para el tamaño determinado.
14. Abrir lentamente la llave de cierre. En caso de detectarse una fuga o una perturbación en el flotador, cerrar la llave de cierre y volver a abrirla lentamente.

4.5. LISTA Y DIBUJO DE PIEZAS Y MATERIALES – D-43 de 3”

1	Codo de descarga
1a	Tuercas
2	Junta (selladura)
3	Componente Non-Slam (Opcional)
4	Salida de drenaje
5	Cuerpo
5a	Varillas roscadas
6	Tapón de descarga de presión
7	Junta de aire y vacío
8	Conjunto de purga de aire / aire y vacío
9	Asiento del flotador
10	Anillo de sujeción

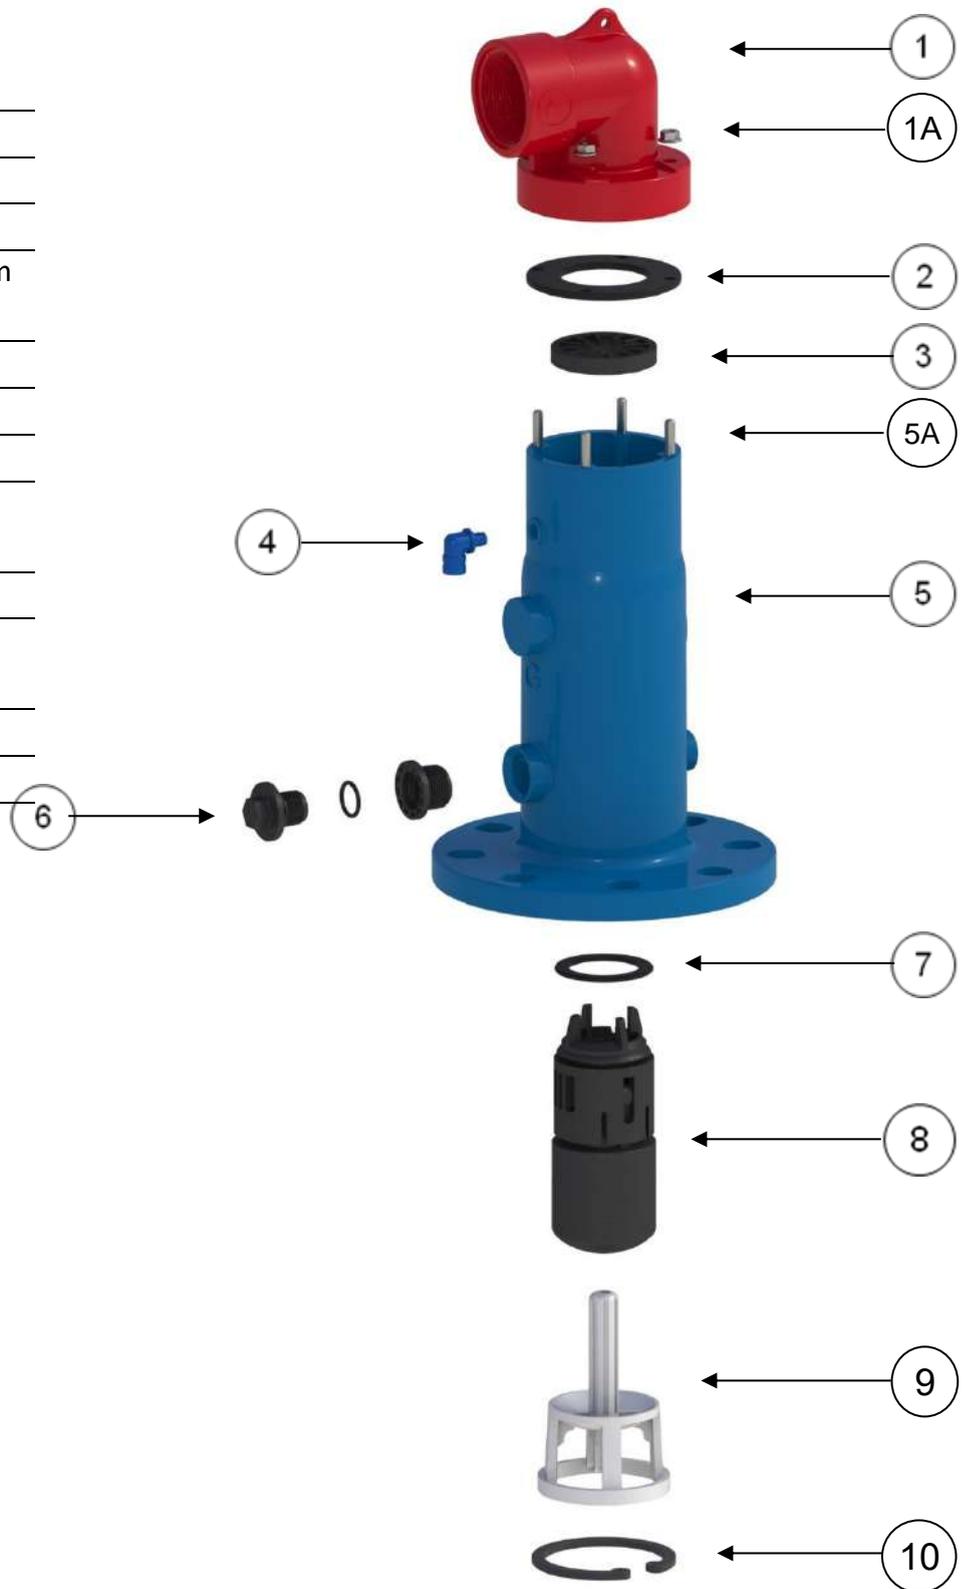

#### 4.6. Mantenimiento de la válvula de aire (modelos de 4", 6", 8")

Consultar el dibujo de piezas y materiales en las páginas siguientes.


1. Cerrar la llave de cierre instalada debajo de la ventosa.
2. Quitar manualmente el anillo de sujeción (# 110) de la base del cuerpo de la válvula de aire (# 5).
3. Quitar el asiento del flotador (# 10) y el conjunto de flotador y selladura (# 7+8+9) deslizándolos hacia fuera del cuerpo de la válvula de aire.
4. Desenroscar el conjunto de purga de aire (# 7) del flotador de aire y vacío (# 9).
5. Lavar cuidadosamente el conjunto de purga de aire (# 7) y el flotador de aire y vacío (# 9) con agua corriente limpia.
6. Examinar a simple vista la junta de aire y vacío (# 8) para comprobar la ausencia de grietas y desgarraduras. Quitarla y reemplazarla si es necesario.

Comprobar manualmente el libre movimiento de las ranuras entre el componente superior y el componente inferior del conjunto de purga de aire ((# 7). Limpiar toda obstrucción que pudiera causar interferencias.

7. Desenroscar manualmente las tuercas de la salida de descarga (# 1.A), quitar la salida de descarga (# 1) y la junta (selladura) (#2) del cuerpo de la válvula de aire. Lavar cuidadosamente la salida de descarga y el cuerpo de la válvula de aire con agua corriente limpia. Eliminar toda la suciedad de la malla de la salida de descarga.
8. **\*\*Versión Non-Slam únicamente:** lavar a fondo el componente Non-Slam (# 3) con agua corriente limpia, eliminar partículas e impurezas.
9. Colocar la junta (selladura) (#2) y la salida de descarga (#1) sobre las varillas roscadas (# 5A) del cuerpo de la válvula de aire y ajustar manualmente las tuercas (# 1.A).
10. Volver a enroscar el conjunto de purga de aire (# 7) ya limpio en el flotador de aire y vacío (# 9).
11. Deslizar el conjunto de flotador y selladura (# 7+8+9) dentro del cuerpo de la válvula de aire, con el lado de la junta de aire y vacío (# 8) primero.
12. Introducir el asiento del flotador (# 10) en el cuerpo de la válvula de aire y cerrar con el anillo de sujeción (# 11).
13. Lavar el área de la brida de la llave de cierre.
14. Comprobar que la arandela de la brida está intacta y bien colocada.
15. Atornillar la válvula de aire D-43 a la llave de cierre aplicando el método cruzado al ajustar los tornillos y tuercas. El ajuste de los tornillos y tuercas debe realizarse conforme a la torsión estándar para el tamaño determinado.
16. Abrir lentamente la llave de cierre. En caso de detectarse una fuga o una perturbación en el flotador, cerrar la llave de cierre y volver a abrirla lentamente.


4.7. LISTA Y DIBUJO DE PIEZAS Y MATERIALES – D-43 DE 4" Y 6"

1	Codo de descarga
1a	Tuercas
2	Junta (selladura)
3	Componente Non-Slam (Opcional)
4	Salida de drenaje
5	Cuerpo
5a	Varillas roscadas
6	Tapón de descarga de presión
7	Conjunto de purga de aire
8	Junta de aire y vacío
9	Flotador de aire y vacío
10	Asiento del flotador
11	Anillo de sujeción

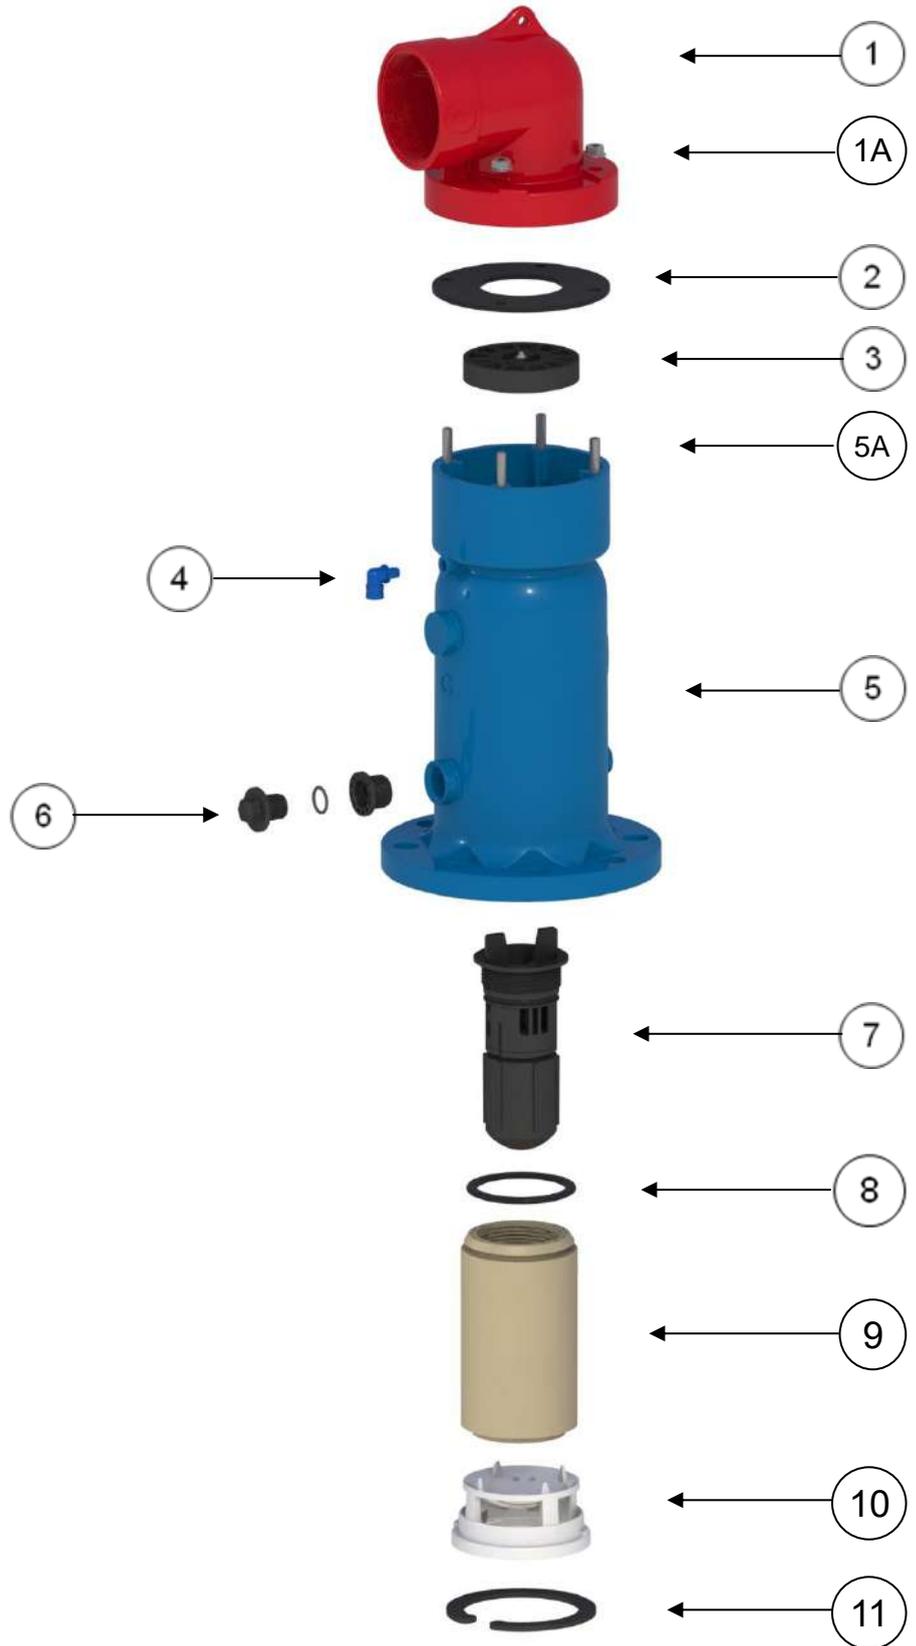

4.8. LISTA Y DIBUJO DE PIEZAS Y MATERIALES – D-43 DE 8”

1	Codo de descarga
1a	Tuercas
2	Junta (selladura)
3	Componente Non-Slam
4	Salida de drenaje
5	Cuerpo
5a	Varillas roscadas
6	Tapón de descarga de presión
7	Conjunto de purga de aire
8	Junta de aire y vacío
9	Flotador de aire y vacío
10	Asiento del flotador
11	Anillo de sujeción
12	Conjunto de brida (Opcional)

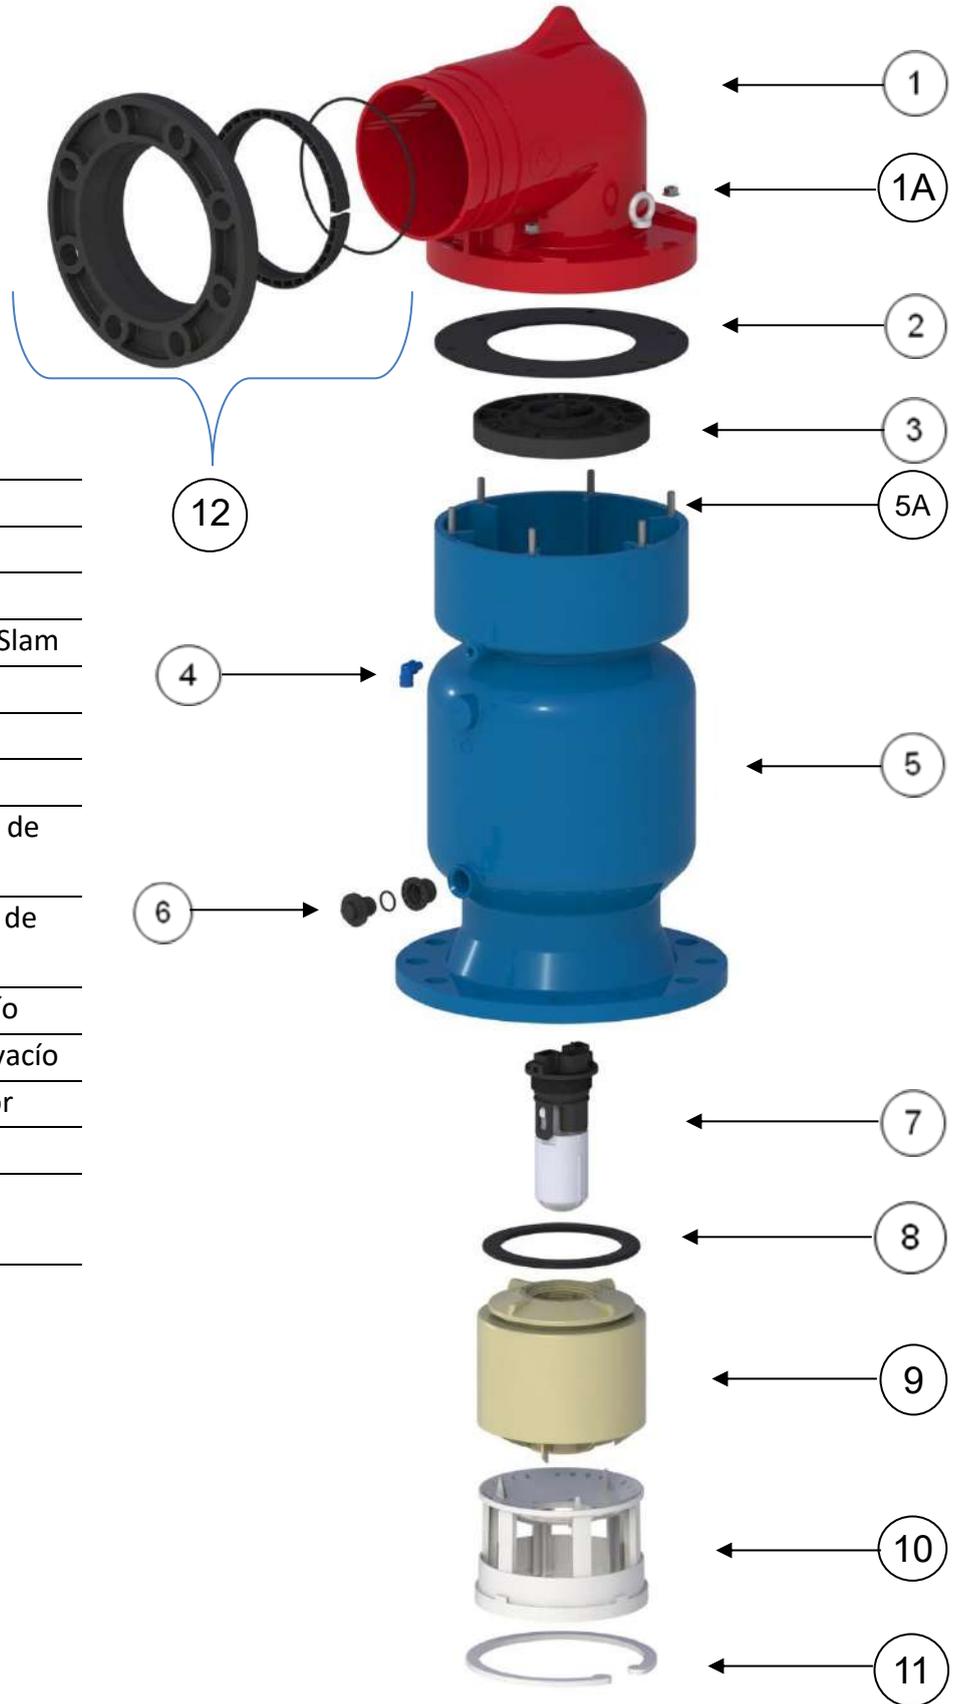

## 5. DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS

Síntoma	Causas posibles	Solución
Fugas por la entrada de la válvula	<p>A. Acumulación de suciedad o sarro en la goma desplegable de cierre hermético.</p> <p>B. Suciedad atrapada entre la junta de aire y vacío y el cuerpo de la válvula.</p> <p>C. Grietas o desgarraduras en la goma desplegable de cierre hermético o en la junta de aire y vacío</p>	Llevar a cabo el procedimiento de mantenimiento periódico
La salida de descarga está averiada.	La válvula de aire ha sido golpeada o maltratada	Retirar y reemplazar.
Salida de drenaje obstruida	Suciedad atrapada en la salida	Retirar la suciedad del orificio con un alambre fino y limpiar con agua corriente limpia o un chorro de aire comprimido.

## 6. GARANTÍA LIMITADA DE A.R.I.

### Garantía internacional estándar de A.R.I.

Por la presente se garantiza que los productos fabricados por A.R.I. están libres de defectos en lo concerniente a los materiales y/o manufactura y que funcionarán según han sido publicitados siempre que se instalen, utilicen y mantengan de conformidad con las instrucciones en vigencia, escritas u orales. En caso de comprobarse defectos en cualquier artículo dentro del periodo establecido para el artículo en cuestión, siempre que dicho periodo no sobrepase el plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la salida del producto de las instalaciones de A.R.I., y supeditado a la recepción por parte de A.R.I. o de su(s) representante(s) autorizado(s) de una comunicación por escrito del comprador dentro de un plazo de 30 (treinta) días del descubrimiento de tal defecto o avería, A.R.I. procederá a reparar o sustituir el artículo comprobado como defectuoso en materiales o manufactura, o bien a reembolsar al comprador la suma equivalente al precio de la compra del mismo artículo, a su entera discreción.

A.R.I. no asume responsabilidad, ni otorga esta garantía por los daños y perjuicios consecuentes o incidentales, o por gastos de ningún tipo o naturaleza, incluidos sin limitación los daños por lesiones a personas o perjuicio a la propiedad, pérdida del uso del producto, pérdida de plusvalía, beneficios o cualquier obligación contingente de cualquier tipo o carácter que se aleguen como causa de pérdidas o daños ocasionados al comprador.

Esta garantía no cubre ningún daño o avería provocados por uso indebido, abuso o negligencia en el uso del producto ni se aplicará a ningún producto que haya sido sometido a reparaciones o alteraciones por parte de cualquier persona, excepto un representante autorizado de A.R.I.

Esta garantía no se extiende a los componentes, piezas o materias primas utilizados por A.R.I. pero fabricados por terceros; en tal caso se aplicará únicamente en la medida cubierta por la garantía del fabricante.

NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, FUERA DE LA PRESENTE, QUE SE OTORGA EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE ADECUACIÓN A DETERMINADO FIN.

Guy Sagie  
Director General (CEO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guy Sagie", written in a cursive style.